



質問事項 5
PL-5A改造 詳細

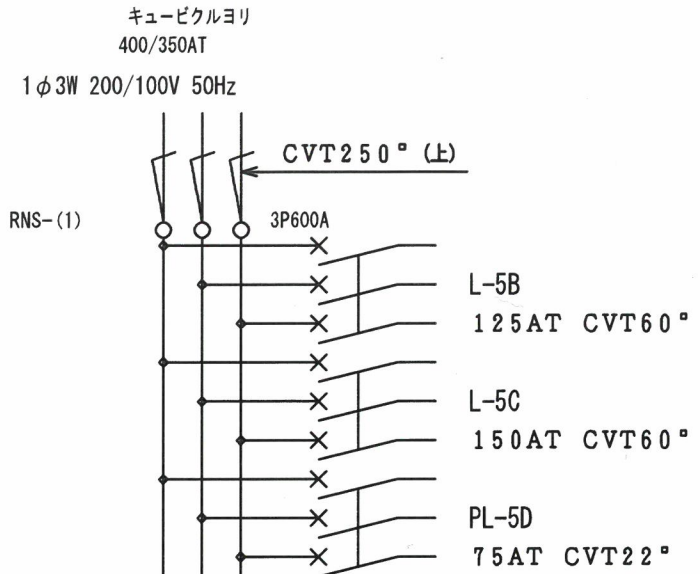

種類	数量	数量
MCB 3P 225AF 150AT	1	
MCB 3P 225AF 125AT	1	
MCB 3P 100AF 75AT	1	
MCB 2P (2E) 50AF 20AT	3	
MCB 2P (1E+NS) 50AF 20AT	11	

ラインヒータ制御盤へ ブレーカ増設
ELB3P 100AF100ATx1個


今回工事範囲

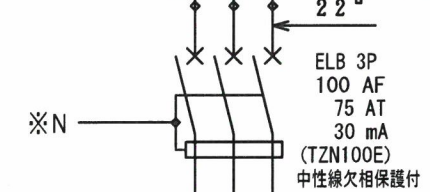

R3
S3

200V
200V

- 音楽室 照明
- 音楽室 昇降装置
- 化学実験室 照明
- 化学実験室 照明
- 音楽室 照明
- 屋上 コンセント
- 予備

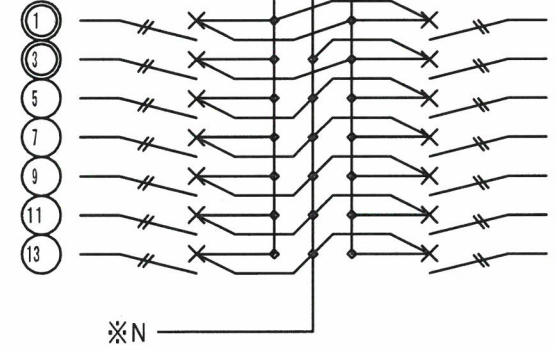

- 音楽室 照明 200V
- リモコン トランス
- 化学実験室 照明
- 化学実験室 照明
- 廊下・屋外 コンセント
- 予備
- 予備

